


WIDOK ROZDZIELNI RNW-2




Wymiary: wys. 560mm szer. 470mm gł. 115mm

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W ROZDZIELNI RNW-2

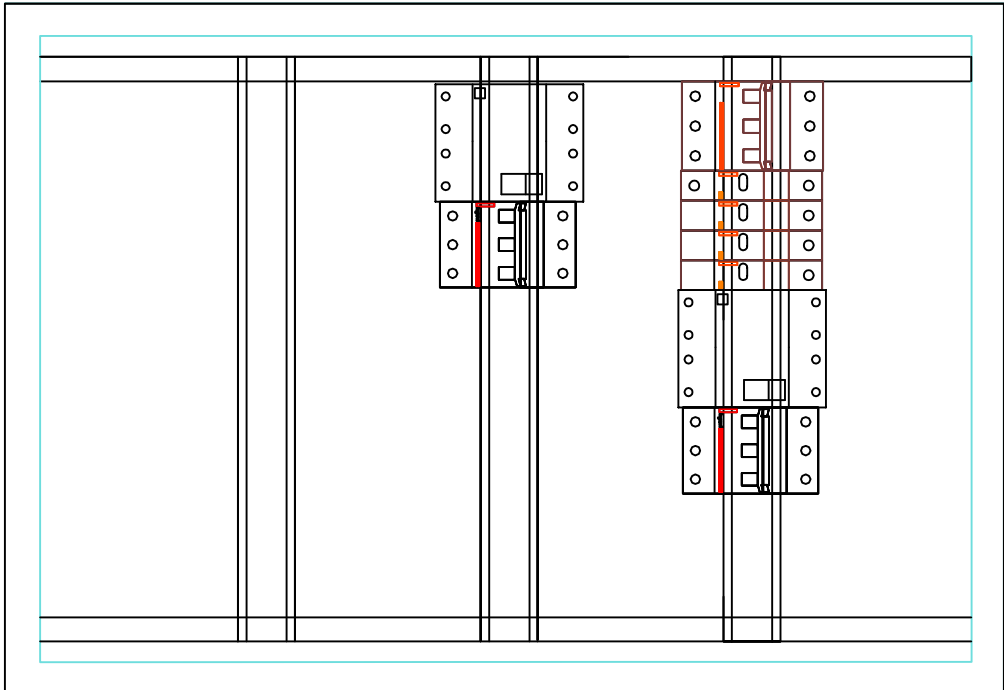

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RNW/2

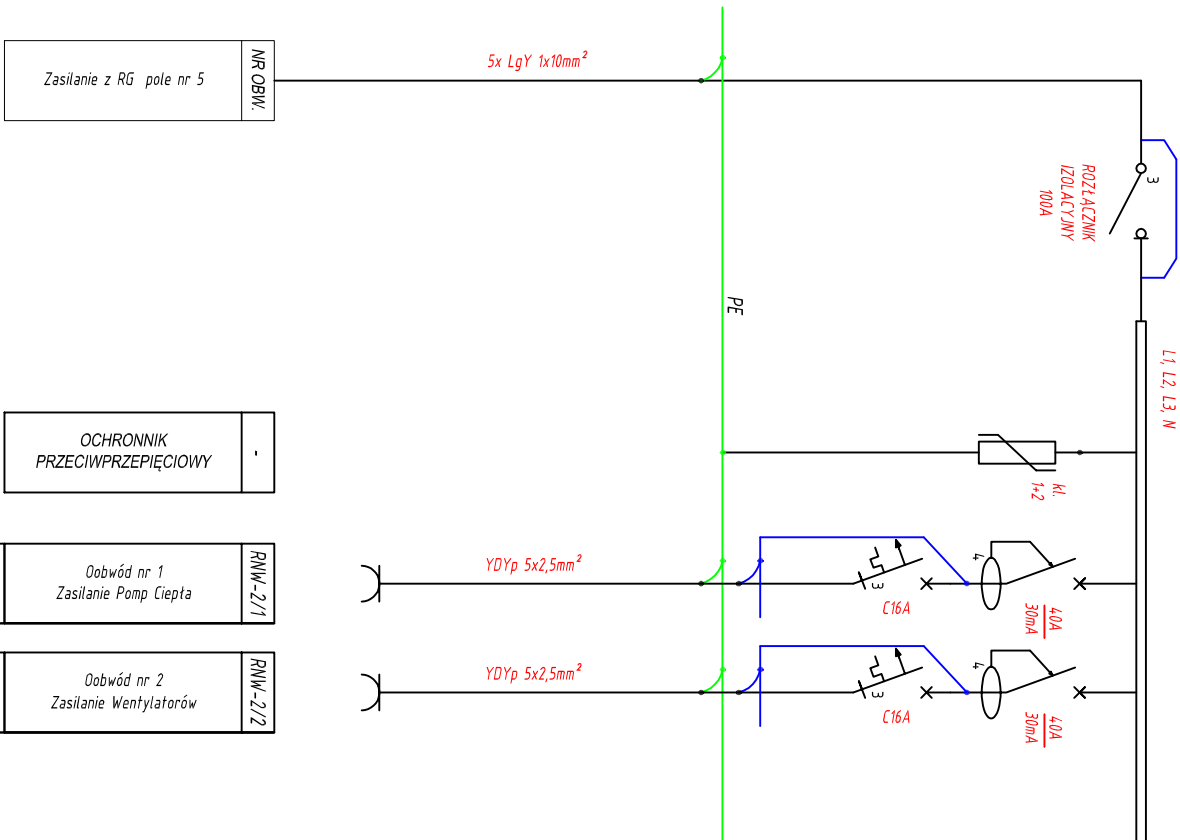

$P_{RNW-2}=5,8\text{ kW}$

Uwaga:
W pomieszczeniach drog ewakuacyjnych projektuje się przewody w klasie reakcji na ogień B2ca, w pozostałych pomieszczeniach przewody w klasie Dca.

"dm Studio" Pracownia Architektoniczna

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	0,4kV TN-C-S
II KLASA IZOLACJI	

Element proj.:	PROJEKT TECHNICZNY		specjalność: ELEKTRYCZNA	data: I. 2022 r.	skala: ND
RYSUNEK:	Schemat i rozmieszczenie urządzeń w RNW-2				
Objekt:	Budynek "ORANŻERIA"				
Lokalizacja budowy:	Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski dz. nr. geod. 1660/7, 1660/8				
Projektant:	mgr inż. Ciolek Wojciech	upr. arch. LUB/0077/PBE/15	podpis: 		
Sprawdzający:	mgr inż. Białek Kamil	upr. arch. LUB/0281/PWOE/13			
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej					