


WIDOK ROZDZIELNI RPI-2




Wymiary: wys. 560mm szer. 470mm gł. 115mm

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W ROZDZIELNI RPI-2

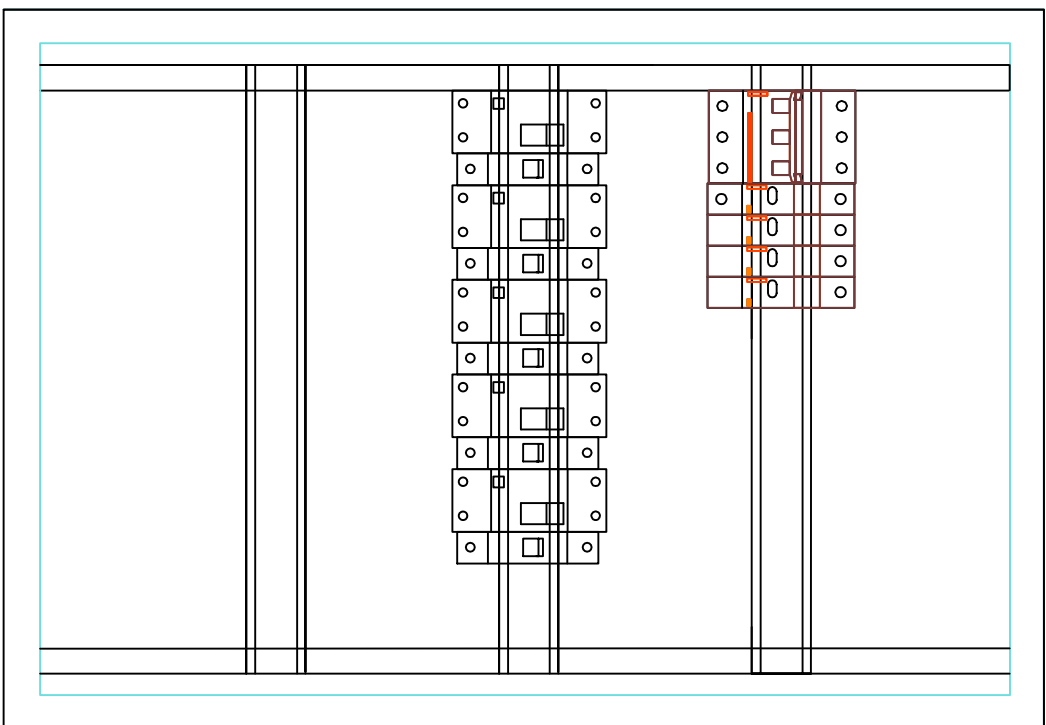

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RPI-2

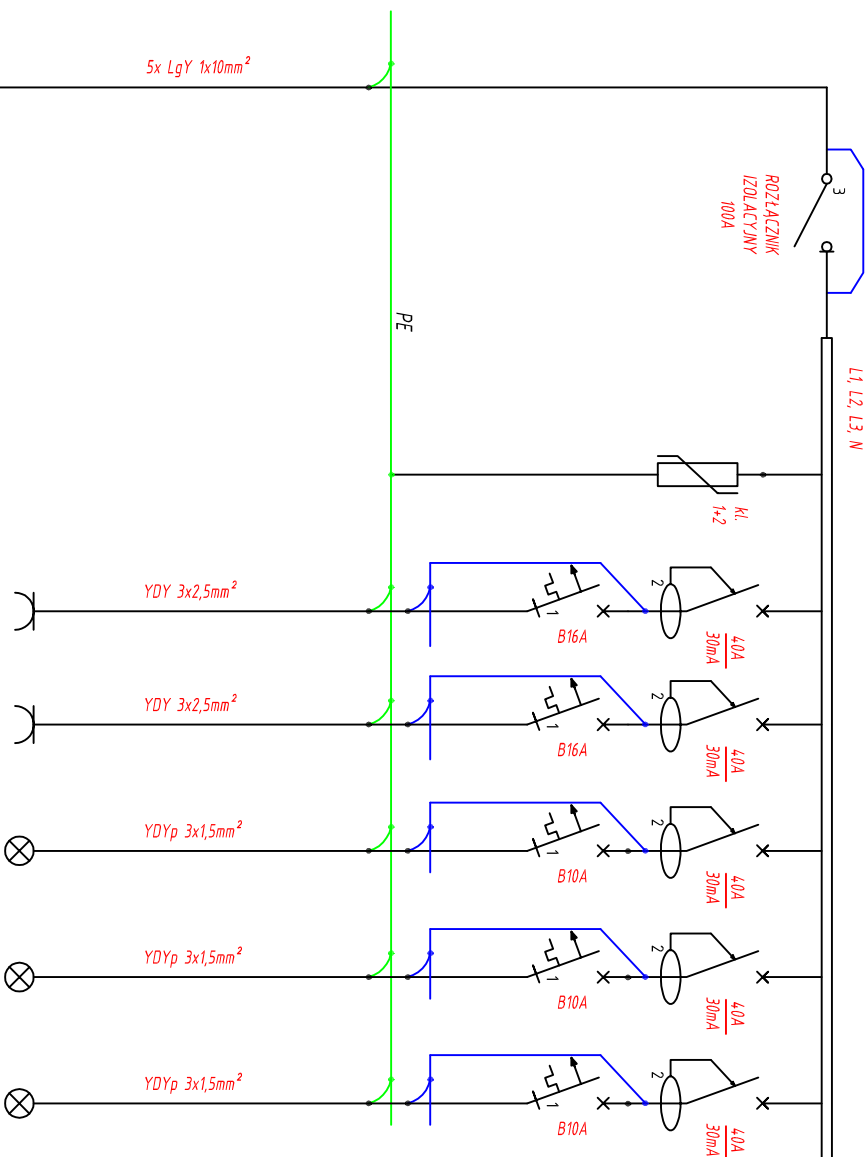

NR OBW.
Zasilanie z RG pole nr 8

OCHRONNIK
PRZECIWPRZEPięCIOWY

Obwód nr 1
Pomieszczenie nr 01/7, 01/9, 01/10
P_i=1,0kW

Obwód nr 2
Pomieszczenie nr 01/7
P_i=1,0kW

Obwód nr 3 oświetlenie
podstawowe pomieszczenie nr
01/9, 01/10
P_i=0,2kW

Obwód nr 11 oświetlenie
podstawowe pomieszczenie nr
01/4
P_i=0,2kW

Obwód nr 11 oświetlenie awaryjne
pomieszczenie nr
01/4
P_i=0,2kW

P_{RPI-2}=2,6 kW

Uwaga:
W pomieszczeniach dróg ewakuacyjnych projektuje się przewody w klasie reakcji na ogień B2ca, w pozostałych pomieszczeniach przewody w klasie Dca.

"dm Studio" Pracownia Architektoniczna

Element proj.:	PROJEKT TECHNICZNY	specjalność:	data:	skala:	ND
RYSUNEK:	ELEKTRYCZNA I, 2022 r.				nr rys.
Obiekt:	Budynek "ORANŻERIA"	E.21			
Lokalizacja budowy:	Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski	upr. nr:	LUB/0077/PBE/15	podpis:	
Projektant:	mgr inż. Ciołk Wojciech	upr. nr:	LUB/0281/PWOE/13	podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Białek Karol	upr. nr:	LUB/0281/PWOE/13	podpis:	
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej					