


WIDOK ROZDZIELNI RP1-3




Wymiary: wys. 560mm szer. 470mm gł. 115mm

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W ROZDZIALENI RPI-3

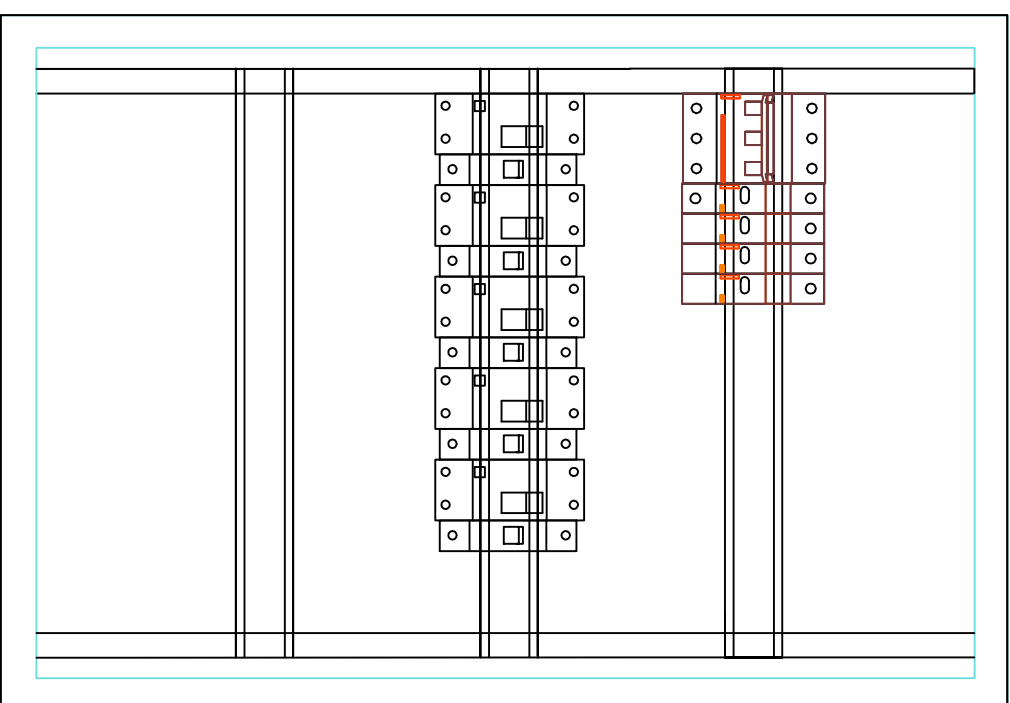

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RP-3

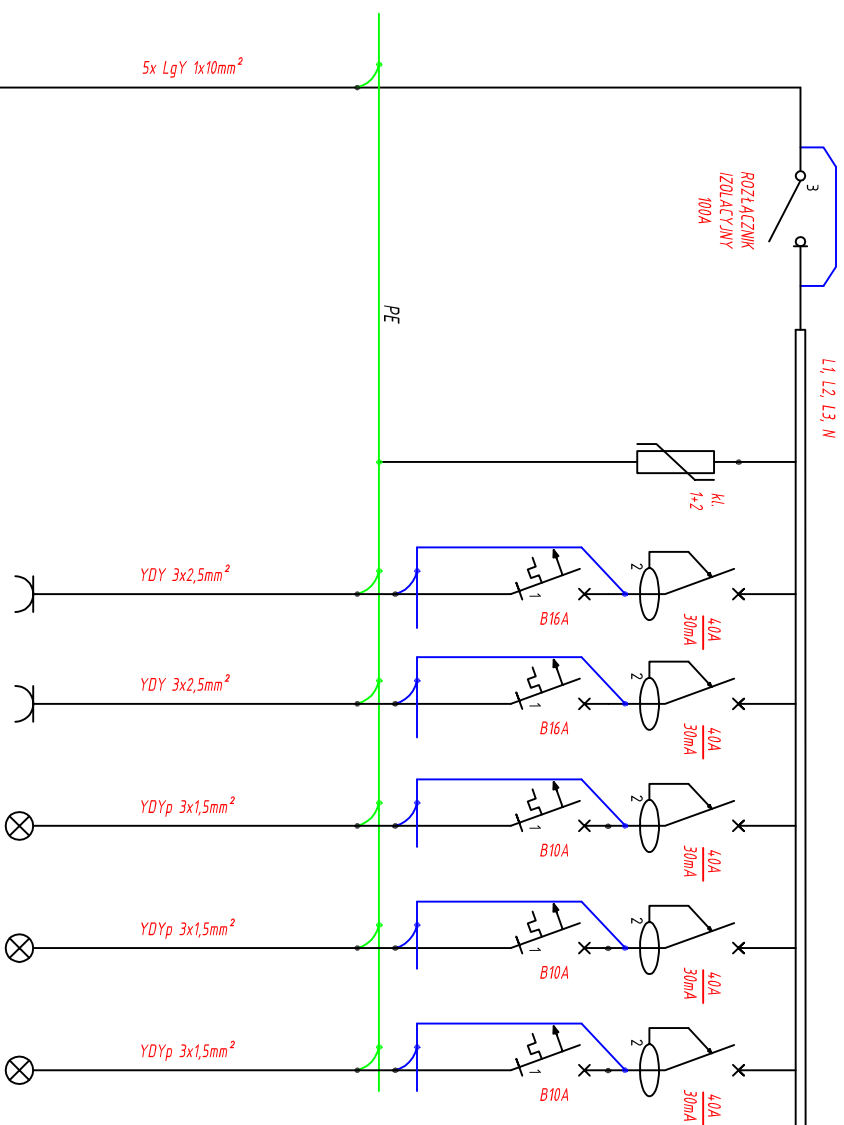

NR OBW.	Zasilanie z RG pole nr 9
RP-3/1	Obwód nr 1 Pomieszczenie nr 01/2, 01/4
RP-3/2	Obwód nr 2 Pomieszczenie nr 01/4
RP-3/3	Obwód nr 3 oświetlenie podstawowe pomieszczenie nr 01/2
RP-3/4	Obwód nr 4 oświetlenie podstawowe pomieszczenie nr 01/4
RP-3/5	Obwód nr 5 oświetlenie awaryjne pomieszczenie nr 01/4

$$P_{iRP1-3}=2,6 \text{ kW}$$

Uwaga:
W pomieszczeniach drog ewakuacyjnych projektuje się przewody w klasie reakcji na ogień B2ca, w pozostałych pomieszczeniach przewody w klasie Dca.

"dM Studio" Pracownia Architektoniczna

Element proj.:		PROJEKT TECHNICZNY		Izobrytowość: ELEKTRYCZNA		data: I. 2022 r.	
RYSUNEK:		Schemat i rozmieszczenie urządzeń w RPL-3					nr rys.:
Objekt:		Budynek "ORANŻERIA"					
Lokalizacja budowy:		Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski dz. nr. geod. 1660/7, 1660/8					
Projektant:		mgr inż. Ciolek Wojciech				upr. inż.	
		Utworzenia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej				LUB/00077/PBE/15	
Sprawdza/ocenia:		mgr inż. Białok Kamili				upr. inż.	
		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej				LUB/00281/PW/OE/13	
						podpis: Ciolek	
						Białok	