


WIDOK ROZDZIELNI RWC-1




Wymiary: wys. 560mm szer. 470mm gł. 115mm

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W ROZDZIELNI RWC-1

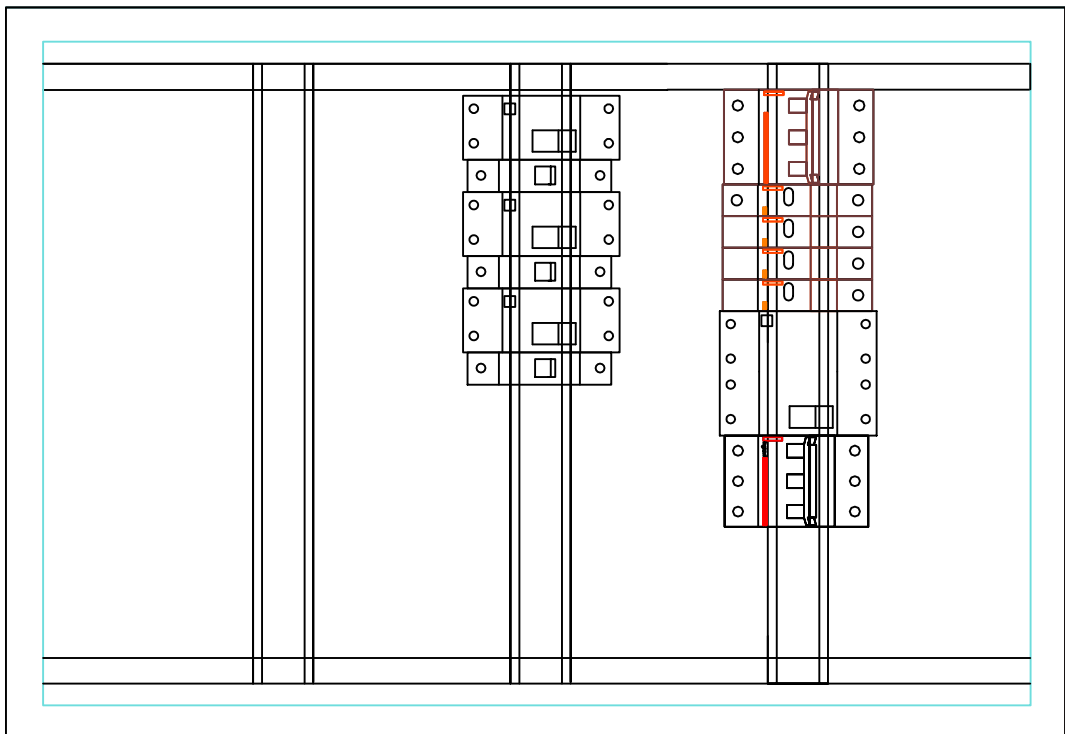

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RWC-1

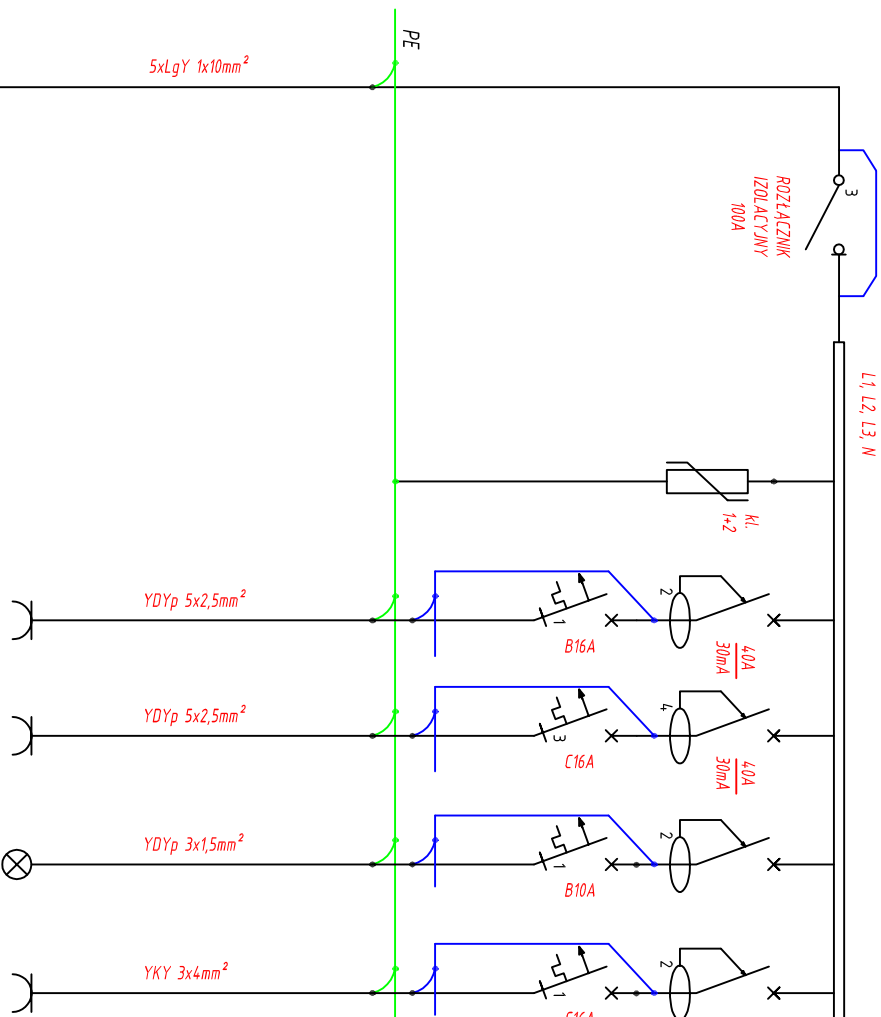

NR OBW.
Zasilanie z RPI-1 obwód RPI-1/1

OCHRONNIK
PRZECIWPŁYCIOWY

RWC-1/1
Obwód nr 1
pomieszczenie nr 01/17
P₁=0,5kW

RWC-1/2
Obwód nr 2
Gniazdo 400V/16A
P₁=10kW

RWC-1/3
Obwód nr 3 oświetlenie
podstawowe pomieszczenie nr 01/17
P₁=0,2kW

RWC-1/4
Obwód nr 4 zasilanie pomp
wóó gruntowych
P₁=2,5kW

$P_{RWC-1}=13,2\text{ kW}$

Uwaga:
W pomieszczeniach dróg ewakuacyjnych projektuje się przewody w klasie reakcji na ogień B2ca, w pozostałych pomieszczeniach przewody w klasie Dca.

"dm Studio" Pracownia Architektoniczna

Element proj.:	PROJEKT TECHNICZNY	specjalność:	data:	skala:
	ELEKTRYCZNA		I. 2022 r.	ND
RYSUNEK:	Schemat i rozmieszczenie urządzeń w RWC			
Obiekt:	Budynek "ORANŻERIA"			
Lokalizacja budowy:	Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski			
Projektant:	mgr inż. Ciołk Wojciech	upr. nr:	LUB/0077/PBE/15	podpis:
	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej			
Sprawdzający:	mgr inż. Białak Karol	upr. nr:	LUB/0281/PWOE/13	podpis:
	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej			